

DEMANDE DE CALCUL: SEPARATEURS A GRAISSES



Données client

Nom:.....

Adresse:

.....

.....

Téléphone:.....

EMAIL:


Afin de pouvoir déterminer le débit du séparateur, il nous faut les informations suivantes

□ Dans le cas de restaurants, cantines, ...

Pour cette application vous pouvez trouver dans le graphique ci-dessous le débit du séparateurs à graisses.

La température des eaux usées est déterminante:

- A) Série 1: température moins de 30°C
- B) Série 2: température entre 30°C et 60°C

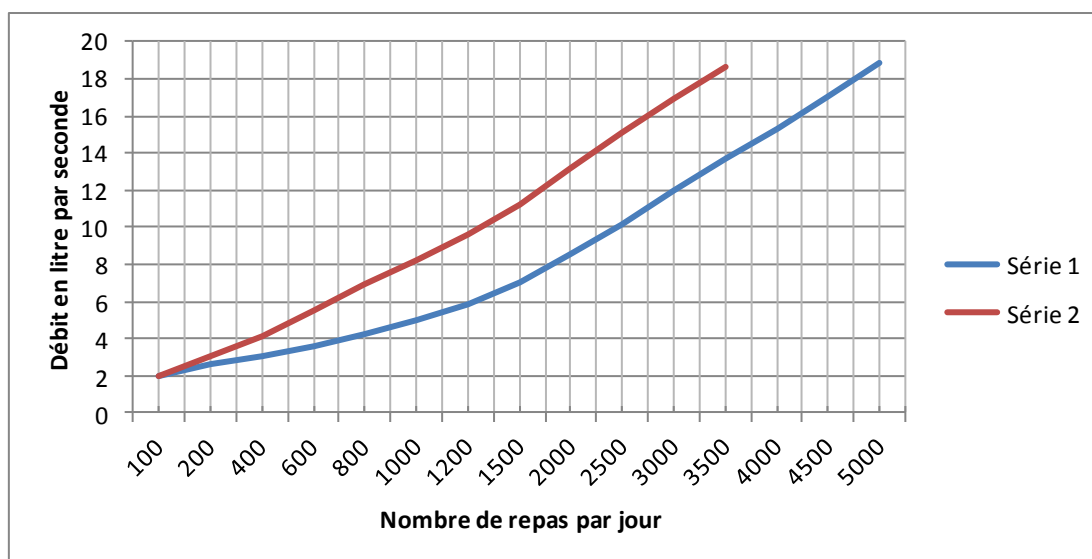

□ Pour les applications industrielles:

Dans ce cas, chaque application demande une étude spécifique. Renseignements à nous fournir:

- A) Débit de pointe
- B) T° de l'effluent.
- C) Taux de graisses dans l'eau.

A envoyer à: Sales@boralit.be

Tel: 09/ 375.11.11

Fax: 09/ 375.22.22

Boralit NV

Nijverheidslaan 12, BE 9880 Aalter—Belgique—2018

Tel: +32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.be

www.boralit.com

BORALIT

plastic tank solutions